




GAMA PLASTIC
26-052 Nowiny
ul. Przemysłowa 81

Tel: 509 684 774, 503 192 460, 510 341 331
Fax: 041/346 54 37
www.gama-plastic.pl e-mail: gama.plastic@op.pl

KARTA TECHNICZNA STUDZIENKI SW-1000

SW-1000

Styczeń 2010

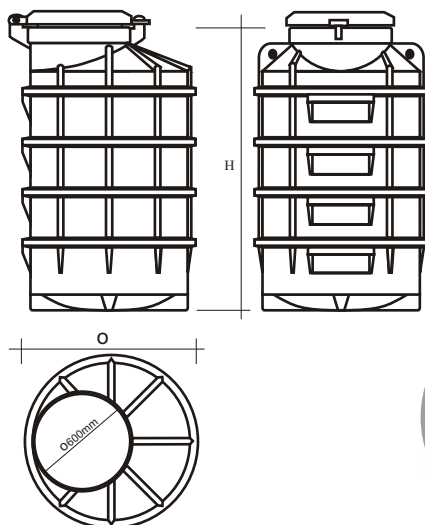

Wymiary studzienki SW-1000

TYP URZĄDZENIA	POJEMNOŚĆ [litrów]	WAGA [kg]	WYMIARY [m.]	
			Ø	H
Studnia SW-1000	1080	65	1,10	1.76

Na zdjęciach szczegóły pokrywy, zamknięć i otworów do podnoszenia




OPIS BUDOWY, ZASTOSOWANIA I MONTAŻU


Zbiorniki studni w kształcie pionowym mocno ożebrowane pierścieniami poziomymi oraz pionowymi są formowane z polietylenu PEHD metodą rotomoldingu w w piecach przy wysokiej temperaturze. Konstrukcje są wytrzymałe na naprężenia gruntu, szczelne i łatwe w montażu oraz eksploatacji. Studzienki powinny być lokalizowane poza pasami ruchu ciężkiego i być dostępne do odczytu wodomierzy.

Montaż studzienki zaczynamy od posadowienia na wypoziomowanym i zagęszczonym podłożu wykopu następnie ustalamy poziom przyłącza PE nawiercamy otwory jeżeli nie są wspawane króćce i wkładamy uszczelki gumowe. Po wykonaniu przyłącza można warstwami piasku wykonywać obsypkę równomiernie po 30cm dokoła zbiornika zagęszczając każdą warstwę. Poniżej dwa przykłady montażu w różnych warunkach.

Montaż na terenach zielonych

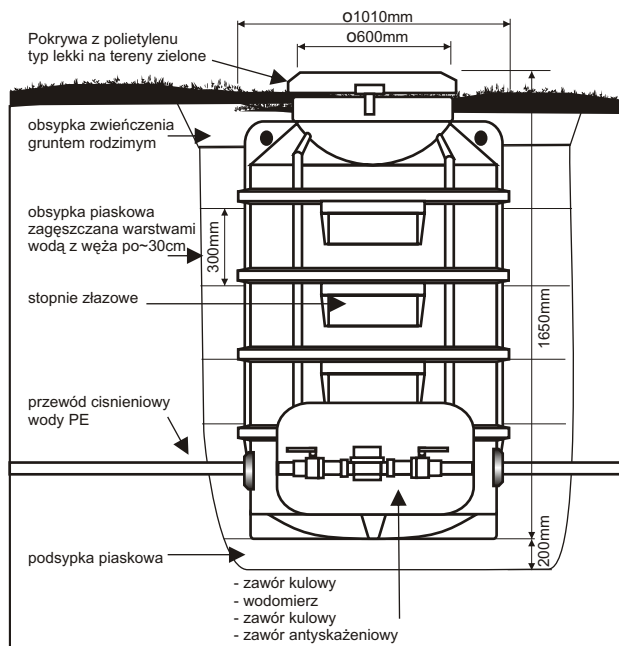

Montaż na terenie ruchu pieszego

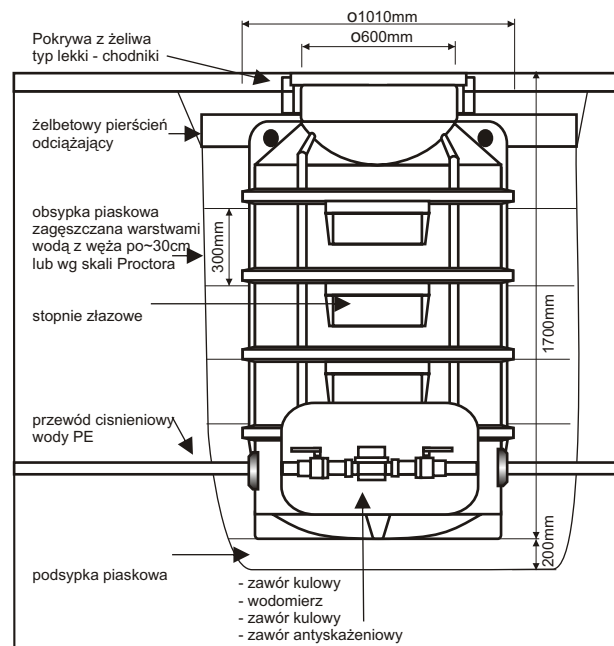

Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych powinna być zgodna z normą PN-B-10720